



АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НИЙГМИЙН САЛБАР, НОГООН
ХӨГЖИЛ БОЛОН АГААР, ОРЧНЫ БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ А.АМАРТҮВШИН





Автомашин

804,656

28.9%



Гэр хороолол


171,976 өрх

55.6%



Бусад
/УХЗ, БОХЗ,
ДЦС үнсэн сан/


15.5%

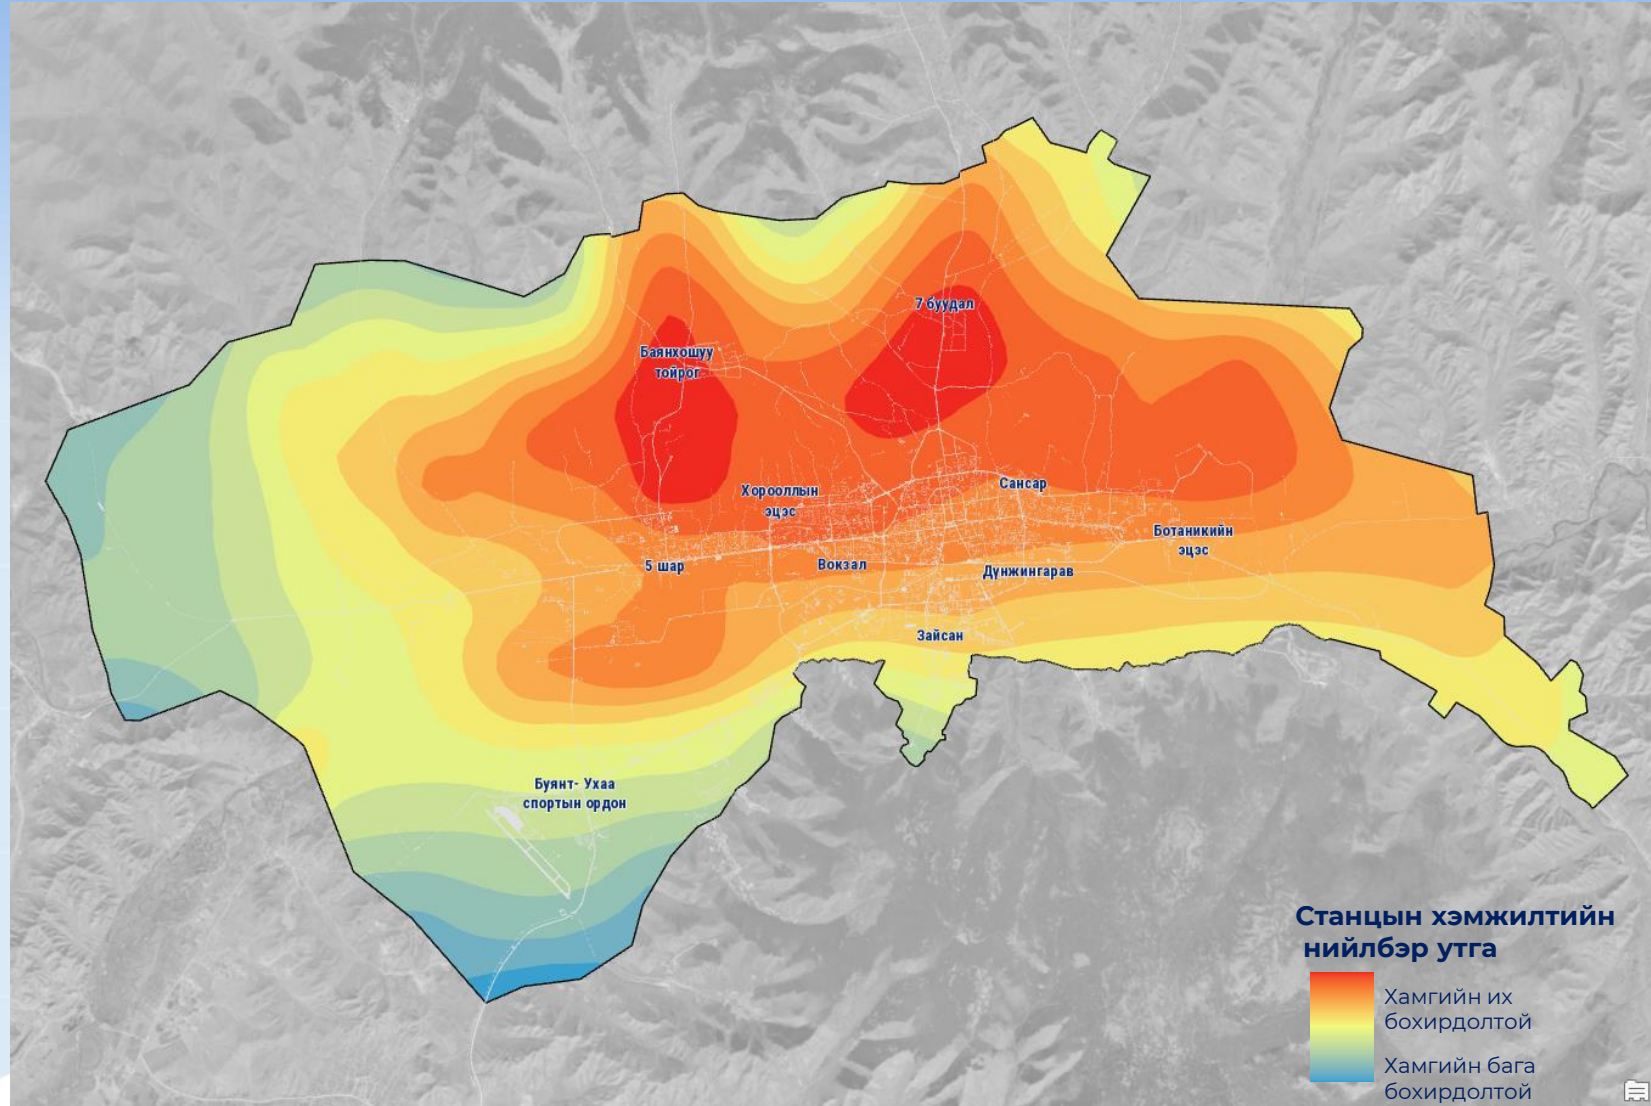

Ногоон бүсэд дараах үйл ажиллагааг хориглоно.

- Стандартад нийцсэн бүх төрлийн хийн болон шингэн түлшнээс бусад төрлийн түлш, эд зүйл шатаах (Бүх төрлийн хатуу түлш);
- Стандартаар зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс давсан агаар бохирдуулагч ялгаруулж байгаа автотээврийн хэрэгсэл ашиглах, тэдгээрийг өмчлөгч, эзэмшигчид автобензин, дизель түлшийг худалдан борлуулах;
- Инженерийн шугам, сүлжээнд холбогдох боломжтой байршилд ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар газрын доорх ус ашиглах;
- Авто сэлбэгийн задгай худалдаа үйлчилгээ эрхлэх;
- Хог хаягдал дахин боловсруулах, шатаах, устгах, булшлах үйл ажиллагаа эрхлэх, аюултай хог хаягдлын жагсаалтад орсон дахивар нөөц авах цэг байгуулах;
- Шатахуун түгээх станцууд Евро-5 ангиллын түлшнээс бусад төрлийн түлшийг худалдан борлуулах (Евро-2);

2025.07.22-ны өдрийн “Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг шинэчлэн тогтоох тухай” А/651,А/983 тоот тушаал, захирамж

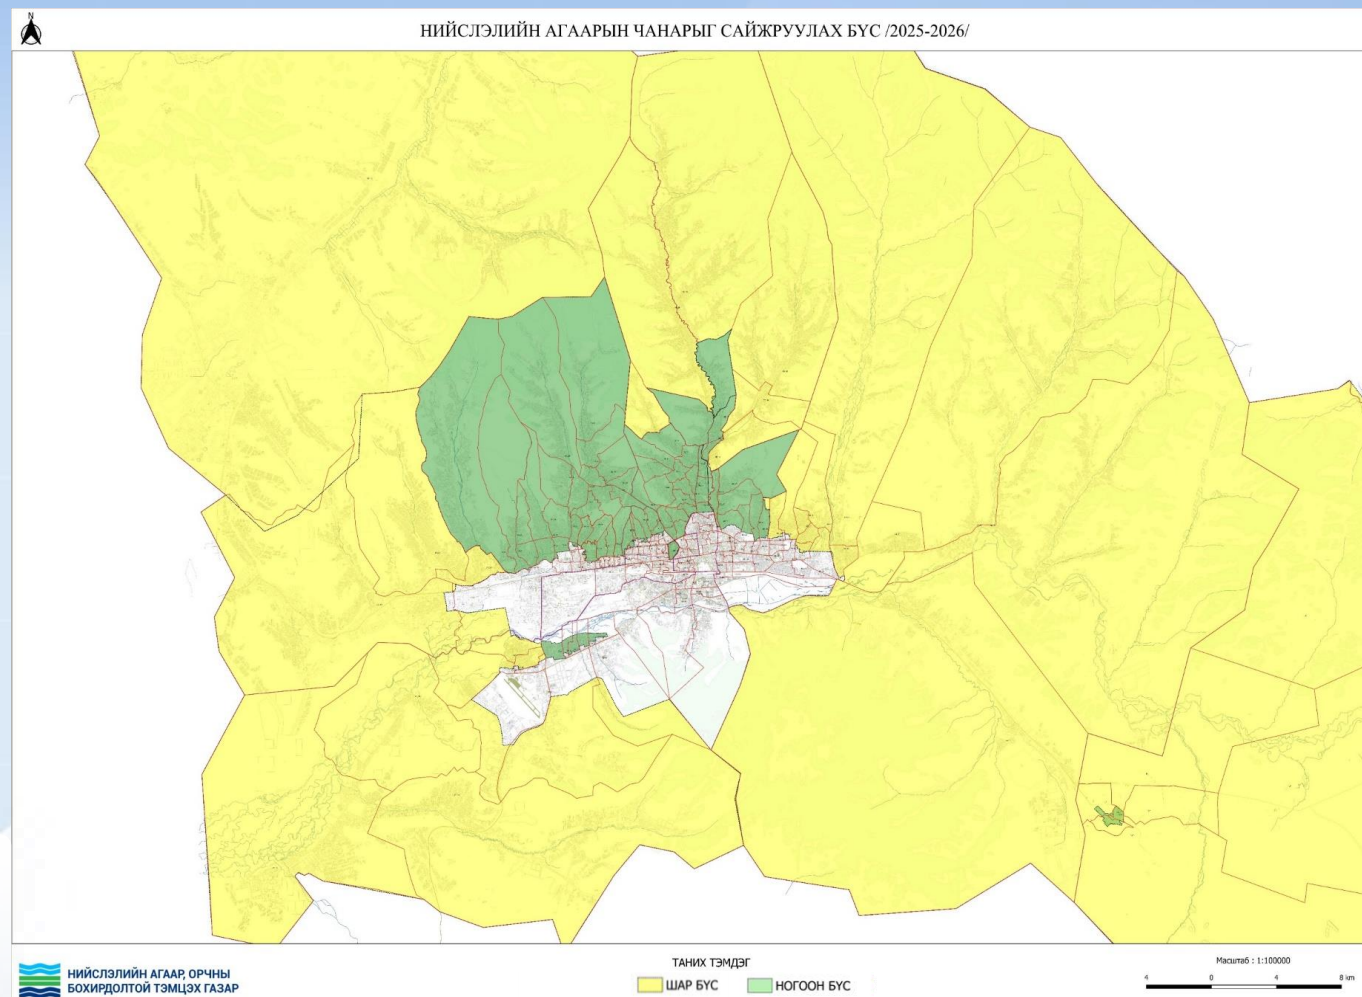

67,765
ӨРХ

Шар бүс



103,090
ӨРХ

Ногоон бүс



Шахмал түлшний нөөцлөлт
/2026.01.25/

№	Нөөцийн байршил	Түлшний төрөл	Хэмжээ, тонн
1	Агуулахын нөөц	Сайжруулсан шахмал түлш	831.5
2		Хагас коксон шахмал түлш	10,092
3		Савласан мидлинг	4,238
4	Зүүн үйлдвэрийн нөөц	Сайжруулсан шахмал түлш	171
5		Хагас коксон шахмал түлш	1,925
6		Савласан хагас коксон шахмал түлш	2,038
7		Мидлинг	7
Нийт			19,302.5

Халаалтын улирал эхэлснээс **26** тээврийн компаниар **25** агуулах, **425** борлуулалтын цэгээр **278,409** тонн хатуу түлшийг гэр хорооллын айл өрхөд нийлүүлэн ажиллаж байна.

Шахмал түлшний борлуулалт

№	Огноо	Хагас коксон шахмал түлш, тн	Сайжруулсан шахмал түлш, тн	Шигшсэн мидлинг, тн	278,409 тн
1	09.15-09.30	-	21,885		
2	10.01-10.31	24,320	34,532	1,940	
3	11.01-11.30	42,847	2,177.5	18,050	
4	12.01-12.31	72,572.5	-	710	
5	01.01-01.24	59,180	30	165	
Нийт		198,919.5	58,624.5	20,865	

№	Дүүрэг	Борлуулалтын цэгийн тоо
1	Баянгол	17
2	Баянзүрх	95
3	Налайх	20
4	Сонгинохайрхан	161
5	Сүхбаатар	32
6	Хан-Уул	42
7	Чингэлтэй	58
Нийт		425

ХАГАС КОКСОН
ШАХМАЛ ТҮЛШ

Үзүүлэлт		Тоо хэмжээ	
Нийт борлуулалт		346,000 + 90,000 тн	
Үйлдвэрлэл	Хагас коксон шахмал түлш	306,000 +60,000 тн	
	Мидлингэн шахмал түлш	40,000 тн	+30,000 тн /2026.03-05/

Борлуулалтын цэг

Нийт 425 борлуулалтын цэгээр хагас коксон шахмал түлшийг төсөвт батлагдсан үнээр буюу нэг бүрийг (нэг шуудай 25кг) 5,000 төгрөг*-өөр иргэдэд нийлүүлж байна.


*Агаарын бохирдлыг бууруулах Үндэсний хорооны 2025 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн 06 дугаар тогтоол

Хагас коксон шахмал түлшний татан авалт, тн



Хагас коксон шахмал түлшийг татан авалт бүрд “Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдолтой тэмцэх газар”-ын лаборатори болон Геологийн төв лабораторид хаягдал утааны шинжилгээ хийнэ.

СТАНДАРТАД НИЙЦСЭН ДАВХАР ШАТАЛТАТ ЗУУХ
ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

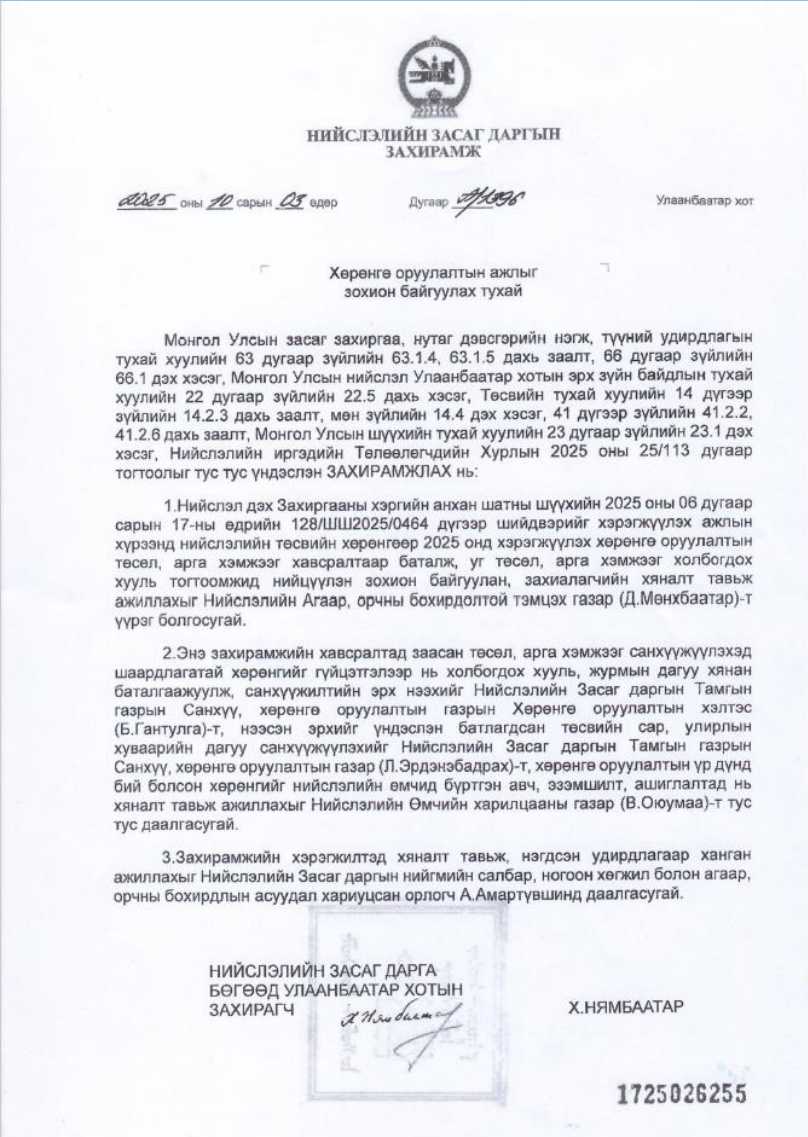

Гэр хорооллын айл өрхийн эвдрэл гэмтэлтэй зуухыг шинэчлэх чиглэлээр:

- Агаарын чанарыг сайжруулах, иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах, угааарын хийн хордлогоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор айл өрхүүдийн эвдрэл гэмтэлтэй зуухыг халж, стандартад нийцсэн давхар шаталтат **32,000** ширхэг зуухыг нийслэлийн 7 дүүргийн гэр хорооллын айл өрхөд суурилуулан ажиллаж байна.


№	Дүүрэг	Хүлээн авсан зуухны тоо	Суурилуулсан зуухны тоо
1	Баянгол	165	165
2	Баянзүрх	4,840	4,840
3	Налайх	162	162
4	Сонгинохайрхан	23,564	23,553
5	Сүхбаатар	389	389
6	Хан-Уул	1,738	1,738
7	Чингэлтэй	1,142	1,144
Нийт		32,000	31,991 /99.5 %/

2026.01.21-ний өдрийн байдлаар


СТАНДАРТАД НИЙЦСЭН ДАВХАР ШАТАЛТАТ ЗУУХ

ХЭМЖИЛТИЙН ҮР ДҮН

Толгойт, Баянхошуу суурин харуулын агаар дахь
бохирдуулагч бодис

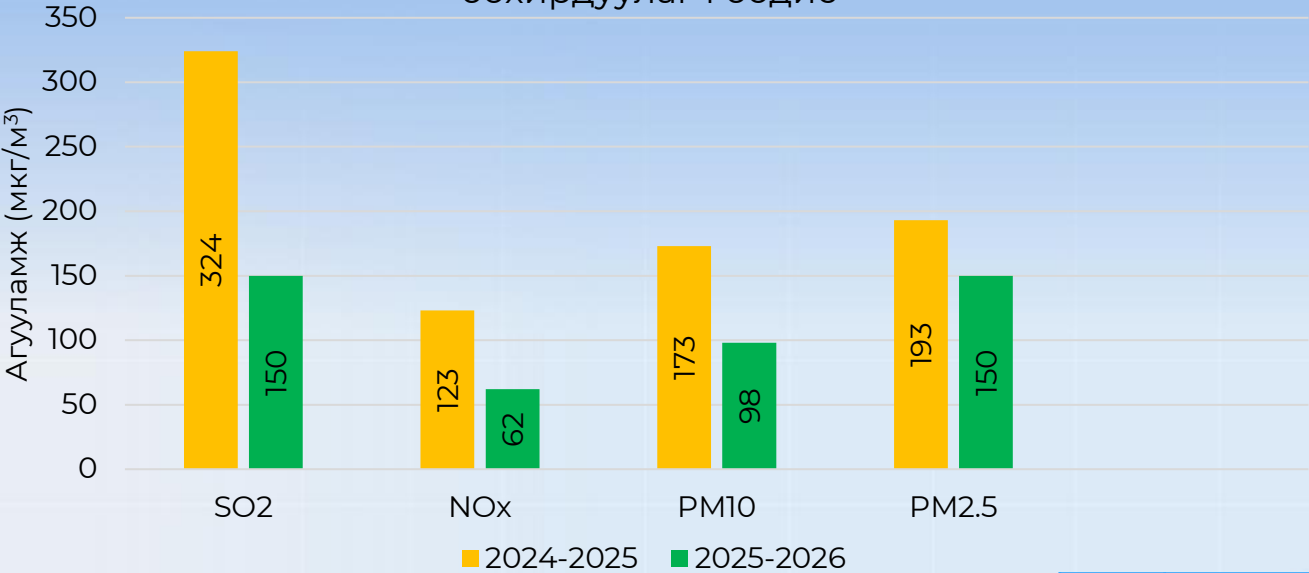

Толгойт суурин харуулын агаар дахь
бохирдуулагч бодис

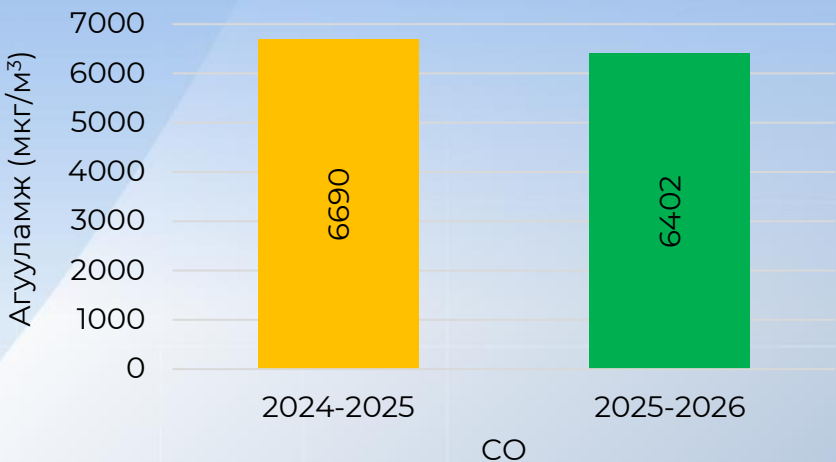

*Агаарын дундаж температур:
2024-2025 онд -18.4°C
2025-2026 онд -18.7°C

*Салхины дундаж хурд:
2024-2025 онд 1.2 м/с
2025-2026 онд 1.0 м/с

*Хур тунадасны хэмжээ:
2024-2025 онд 0.18 мм
2025-2026 онд 0.0 мм

Nº	Агаар бохирдуулагч бодис	Өмнөх онуудын дундажтай харьцуулахад
1	SO ₂ - Хүхэрлэг хий	53.7% ↓
2	NO ₂ - Азотын давхар исэл	49.6% ↓
3	PM ₁₀ - Том ширхэглэгт тоосонцор	43.4% ↓
4	PM _{2.5} - Нарийн ширхэглэгт тоосонцор	22.3% ↓
5	CO- Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл	4.3% ↓

*Стандартад нийцсэн давхар шаталтат зуух хэрэглэгчдээс угаарын хийн хордлогод өртсөн тохиолдол бүртгэгдээгүй.

- НЗД-ын 2025 оны 02 дугаар сарын 11-ний А/165 дугаар “Эрх шилжүүлэх тухай” захирамжийн хүрээнд 51,000 ширхэг
- НЗД-ын 2025 оны 04 дүгээр сарын 7-ны өдрийн “Эрх шилжүүлэх тухай” захирамжийн хүрээнд 61,000 ширхэг
- НЗД-ын 2025 оны 10 дугаар сарын 13-ны А/1437 “Эрх шилжүүлэх тухай” захирамжийн хүрээнд 45,000 ширхэг алсын зайн дамжуулагчтай угаарын хийн мэдрэгчийн худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, 2025 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн байдлаар **157,000 ширхэг** алсын зайн дамжуулагчтай угаарын хийн мэдрэгч төхөөрөмжийг “Түлш хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв” ОНӨААТҮГ-т хүлээлгэн өгсөн.

2026 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн байдлаар:

№	Нийт төхөөрөмжтэй өрхийн тоо	155,866
1	Идэвхтэй ажиллаж буй төхөөрөмжийн тоо	148,199
2	Унтарсан төхөөрөмжийн тоо	7,667

МУЗГ-ЫН 62 ДУГААР ТОГТООЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ

УУРЫН БОЛОН УСАН ХАЛААЛТЫН ЗУУХ



НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ

2025 оны 08 сарын 01 өдөр

Дугаар 17/2025

Улаанбаатар хот

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ
авах тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1.1 дэх заалт, 66 дугаар зүйлийн 66.1 дэх хэсэг, 77 дугаар зүйлийн 77.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.5 дахь хэсэг, Агаарын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1, 8.1.6, 8.1.7 дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны "Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай" 62, 223 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд дулаан, эрчим хүч үйлдвэрлэх, түгээх үйл ажиллагаа эрхэлж буй уурын болон усан халаалтын зууханд түүхий нүүрс хэрэглэхийг үе шаттайгаар зогсоож, эдгээр зуухны технологийг шинэчилж, угааж баяжуулсан нүүрс (мидлинг)-ний хэрэглээнд бүрэн шилжүүлэх ажлыг эрчимжүүлсүгэй.

2.Захирамжийн 1 дүгээр заалтад заасантай холбогдуулан дараах арга хэмжээг зохион байгуулсугай.

2.1.түүхий нүүрс хэрэглэж буй төрийн өмчийн уурын болон усан халаалтын зуухны ашиглаж буй технологийн үнэлгээ, шинэчлэл хийх техник, эдийн засгийн боломжит хувилбаруудыг тодорхойлж, үе шаттай хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулан батлуулахыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба (Г.Батзориг)-нд;

2.2.угааж баяжуулсан нүүрс (мидлинг)-ний хэрэглээнд бүрэн шилжсэн иргэн, аж ахуйн, нэгж байгууллагатай гэрээ байгуулж, мидлингийн нөөц, тээвэрлэлтийн зохицуулалт, нийлүүлэлтийн тогтвортой байдлыг хангаж ажиллахыг Тавантолгой түлш ХХК (Ц.Эрдэнэбаяр)-д;

2.3.уг захирамж гарсантай холбогдуулан түүхий нүүрс хэрэглэж буй хувийн хэвшлийн уурын болон усан халаалтын зуух эзэмшигч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулж, 2025 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс өмнө угааж баяжуулсан нүүрс (мидлинг)-ний хэрэглээнд бүрэн шилжих талаар үүрэг, зөвлөмж өгч, хэрэгжилтийг хангуулах арга хэмжээ авахыг Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдолтой тэмцэх газар (Д.Мөнхбаатар)-т, Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газар (С.Энхбаяр)-т тус тус үүрэг болгосугай.

1725025042



2024-2025 оны халаалтын улирлын агаарын бохирдлын суурин
эх үүсвэрийн нэгдсэн тооллогын дүн

№	Зуухны хүчин чадал	Зуухны тоо	Тайлбар
1	15-100 квт	2,306	Нийтийн байр, дугуй засвар, хүнсний дэлгүүрүүд г.м;
2	100-4200 квт	74	Арьс шир, хөөсөнцрийн үйлдвэрүүд г.м (Уур үйлдвэрлэгчдийн холбоонд бүртгэлтэй);
3		172	Сургууль - 14, Цэцэрлэг - 6, ШШГЕГ-ын харьяа анги - 19, ЗХЖШ-ын харьяа цэргийн анги - 35, бусад - 98;
4	4,200 квт-аас дээш	41	ДЦС 2, ДЦС 3, ДЦС 4, Амгалан ДЦС, Багануурын ДЦС, Налайхын ДЦС.
Нийт		2,593	-



2025-2026 оны халаалтын улиралд

- 2026 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн байдлаар нийт **570** аж ахуйн нэгж, байгууллага “Тавантолгой түлш” ХХК-иас **37,762.6** тонн мидлинг худалдан авсан байна.

 ТӨСЛИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

БГД, ЧД-ийн 5,000 өрхийг дулаалж,
хийн халаагуурт шилжүүлэн
ажиллаж байна.




Дүүрэг		Хороо	Нийт өрх
НИЙТ			5,000
1.	Чингэлтэй	7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22	3,815
2.	Баянгол	11, 16, 23	1,185



3,361
Байшин сууцанд
амьдардаг өрх



1,468
Гэр сууцанд
амьдардаг өрх

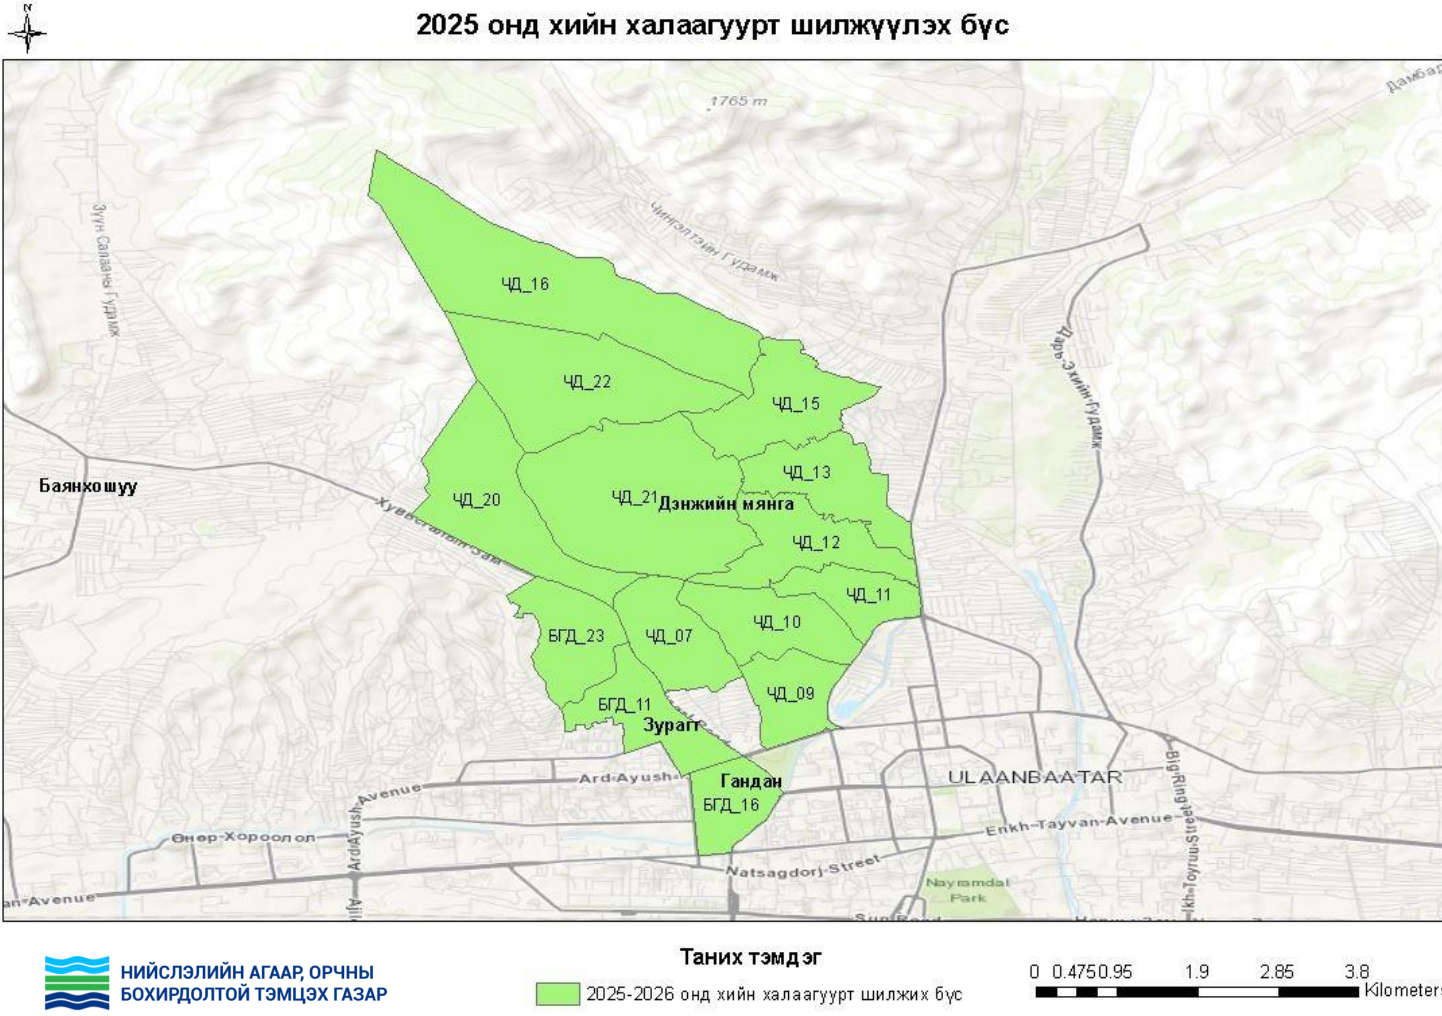

ХЭРЭГЖИЛТ

СУУЦ ДУЛААЛГА

№	Дүүрэг	Хороо	Байшин сууцны дулаалгын гүйцэтгэл		Гэр сууцны дулаалгын гүйцэтгэл		Нийт гүйцэтгэл
			Дулаалах	Дулаалсан	Дулаалах	Дулаалсан	
1.	Баянгол	11, 16, 23	512	512	360	360	100 %
2.	Чингэлтэй	7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22	2,077	2,077	1,001	1,001	100 %
НИЙТ			2,589	2,589	1,361	1,361	100 %



 ДУЛААЛСАН СУУЦНЫ ТОО – **3,950**



2,589
Байшин сууцанд
амьдардаг өрх



1,361
Гэр сууцанд
амьдардаг өрх



ХЭРЭГЖИЛТ

ХИЙН ХАЛААЛТЫН ЗУУХ



ХИЙН ЗУУХНЫ ХҮЧИН ЧАДАЛ: 6 / 10 КВТ

- Эко горим
- Шөнийн горим
- Энгийн горим гэсэн 3 горимоор ажиллана.

2025 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр БНХАУ-ын “Хайер” ХХК болон “Хайсенс” ХХК-тай худалдан авах гэрээ байгуулсан.

№	Байршил	Хүлээн авсан зуухны тоо	Хүлээн авсан яндангийн тоо	Хүлээн авсан баллоны тоо	Суурилагдсан зуухны тоо	Хийн түлш, тн
1	Баянгол	431	2,500	-	-	-
2	Чингэлтэй	3,146	1,250	-	236	-
3	Агуулах	-	-	14,224	-	1,485
	Нийт	3,577	3,750	14,224	236	1,485

1 баллон буюу 13.6 кг шингэрүүлсэн шатдаг хий /12 дугаар сарын хэрэглээ/

Тайлбар	Монгол гэр /32 мкв/		Байшин /55 мкв/	
	Дулаалгатай	Дулаалгагүй	Дулаалгатай	Дулаалгагүй
1 баллон хий хэрэглэх хугацаа	4-5 хоног	2-3 хоног	2-3 хоног	1-2 хоног
Үнийн урамшуулал тооцоогүй дүн, төгрөг	271,697.8	489,056	489,056	815,093.3
Үнийн урамшуулал тооцсон дүн, төгрөг	71,697.8	289,056	289,056	615,093.3

1 кг шингэрүүлсэн шатдаг хий – 2,900 төгрөг

13.6 кг шингэрүүлсэн шатдаг хий – 39,440 төгрөг

**Хийн хэрэглээ: халаалт болон хоол хийхэд зарцуулж буй хийн хэмжээ*

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ

2025 оны 05 сарын 15 өдөр

Дугаар 15

Улаанбаатар хот

Захирамжийг шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1.1 дэх заалт, 66 дугаар зүйлийн 66.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.5 дахь хэсэг, Агаарын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1, 8.1.2 дахь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3 дахь заалт, 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, 41.2.3 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.3 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2018 оны 62 дугаар тогтоол, 2022 оны 223 дугаар тогтоол, 2025 оны 133 дугаар тогтоол, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2025 оны "Нийслэлийн 2025 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" 25/113 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1."Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хорооллын өрхийн гэр, амины орон сууцны дулаалга, цахилгаан болон бүх төрлийн хийн түлшээр ажилладаг тоног төхөөрөмж холболт, суурилуулах, түүний хэрэглээнд үнийн урамшуулал олгох журам"-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор эхний ээлжид 2025-2026 оны халаалтын улиралд Баянгол, Чингэлтэй дүүргийн 5,000 өрхийг шингэрүүлсэн шатдаг хийн халаалтад шилжүүлэхэд шаардагдах төсвийн хуваарийг хавсралтаар баталсугай.

2.Хавсралтад заасан 2 дахь төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны эрхийг Баянгол дүүргийн Засаг дарга (Ө.Сумъяабаатар)-д, 3 дахь төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны эрхийг Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга (Н.Мандуул)-д, 6, 7 дахь төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны эрхийг Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдолтой тэмцэх газар (Д.Мөнхбаатар)-т, бусад төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны эрхийг "Түлш хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв" ОНӨААТҮГ (Б.Баттулга)-т тус тус шилжүүлж, худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн зохион байгуулж, захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг даалгасугай.

3.Энэ захирамжийн 1-д заасан үйл ажиллагаанд шаардагдах 7,235,432,000 (долоон тэрбум хоёр зуун гучин таван сая дөрвөн зуун гучин хоёр мянга) төгрөгийг нийслэлийн 2025 оны төсөвт тусгагдсан "Агаарын чанарыг сайжруулах хөтөлбөрт арга хэмжээ"-ний зардлаас гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхийг Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдолтой тэмцэх газар (Д.Мөнхбаатар)-т, санхүүжилтийн эрхийг нээхийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар (Л.Эрдэнэбадрах)-т тус тус зөвшөөрсүгэй.

- НЗД-ын 2025.11.13-ны өдрийн А/1617 дугаар захирамжаар Баянгол дүүрэгт 6 /нөөц-1/, Чингэлтэй дүүрэгт 27 /нөөц-3/, нийт 33 цэгт хийн баллон цэнэглэх цэг барьж байгуулахаар төлөвлөн худалдан авах ажиллагааны эрхийг дүүргийн Засаг дарга нарт шилжүүлсэн.

Чингэлтэй дүүрэг

- 7 хий цэнэглэх цэг байгуулсан.
- 2026.01.24-ний байдлаар 4 хий цэнэглэх цэг ажиллаж байна.

Баянгол дүүрэг

- 2026 оны 01.26-ны өдрөөс хий цэнэглэх цэгүүдийг ашиглалтад оруулахаар төлөвлөж байна.

*2026 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийг дуустал холбогдох зардал /тээвэрлэх, суурилуулах, борлуулагчийн урамшуулал, бусад урсгал/ лыг НАОБТГ хариуцах ба 05 дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн дүүргүүд хариуцан ажиллана.

ЖАЙКА-ИЙН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ЯЛГАРЛЫН ИНВЕНТОРЫН **2022 ОНЫ** ЖИЛИЙН ТАЙЛАНГААР:

 **×** **1** **=**  **×** **6**

 **×** **1** **=**  **×** **49,661**

 **×** **1** **=**  **×** **297,966**




№	Бохирдуул агч бодис	5 ДЦС-аас ялгарах, тн/жил	484,810 тээврийн хэрэгслээс ялгарах, тн/жил	150,338 зуухнаас ялгарах, тн/жил
1	SO ₂	15,170	287	3,919
2	NO _x	20,305	7,112	1,683
3	TSP	27,189	477	1,454
4	PM ₁₀	24,897	477	1,336
5	CO	11,815	37,589	51,774

2025 ОНЫ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ БОЛОН АЙЛ ӨРХИЙН ЯНДАНГИЙН ТООН МЭДЭЭНД ҮНДЭСЛЭН
ХАРЬЦУУЛАХАД:

804,656 **×**  **=** **134,109** **×** 

171,976 **×**  **=** **3,5** **×** 

АГААРЫН БОХИРДОЛД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ

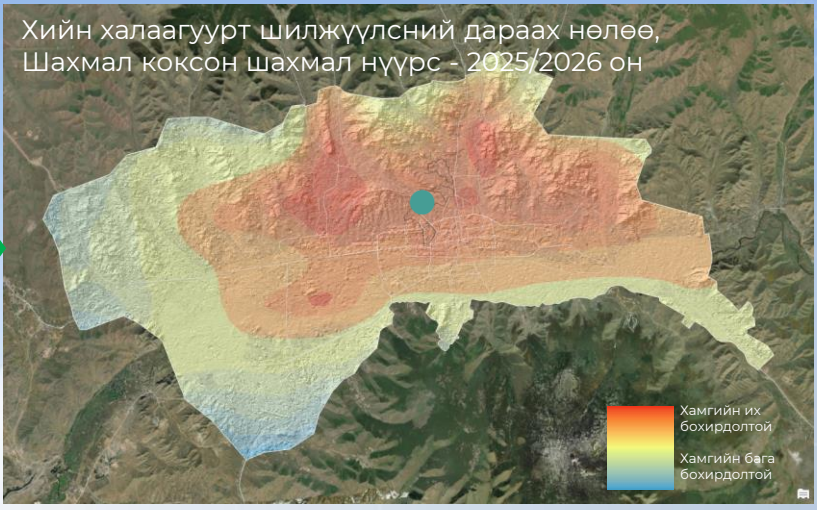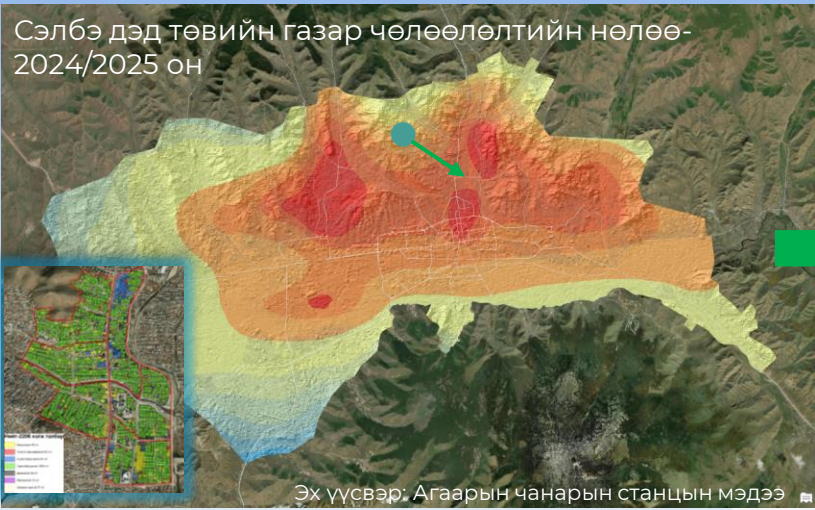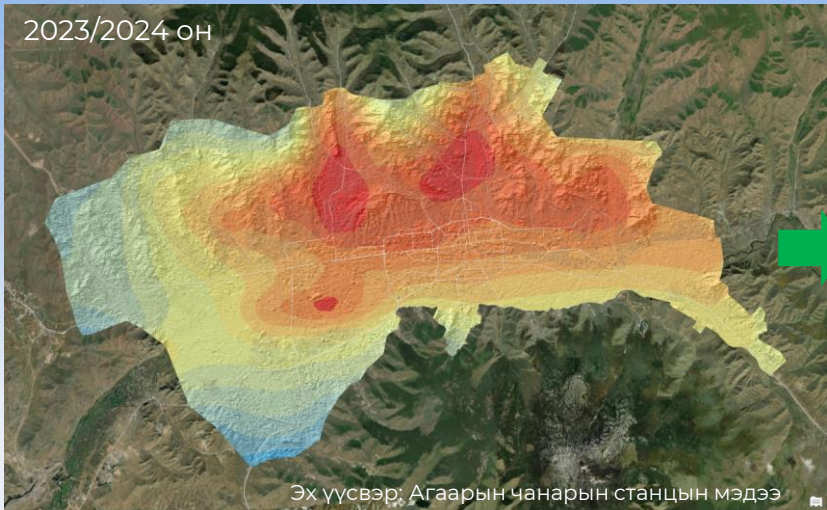

Жилд ялгарах бохирдуулагч бодисын агууламж мг/тн


АГААРЫН БОХИРДОЛД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ, 2026 ОН




ТҮЛШНИЙ ШАТАЛТААС ЯЛГАРАХ ХИЙ /ДУНДАЖ УТГА/




- Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах “Ногоон бүс”-д хамаарах 46,251 өрхийн гэр болон байшин сууцыг дулаалж, 30,526 өрхийг хийн халаалтад, 15,725 өрхийг цахилгаан халаалтад шилжүүлж, нийт 51,080 өрхийн гэр болон байшин сууцыг дулаалж, бүх төрлийн хий, цахилгаан, сэргээгдэх эрчим хүч, бусад эх үүсвэрт холбоно.
- “Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд замын хөдөлгөөнд оролцож буй автотээврийн хэрэгсэлд Евро-5 ангиллаас доош түлшийг худалдан борлуулахыг хориглох” шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах /2025.07.22-ны өдрийн “Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг шинэчлэн тогтоох тухай” А/651,А/983 дугаар тушаал, захирамж/

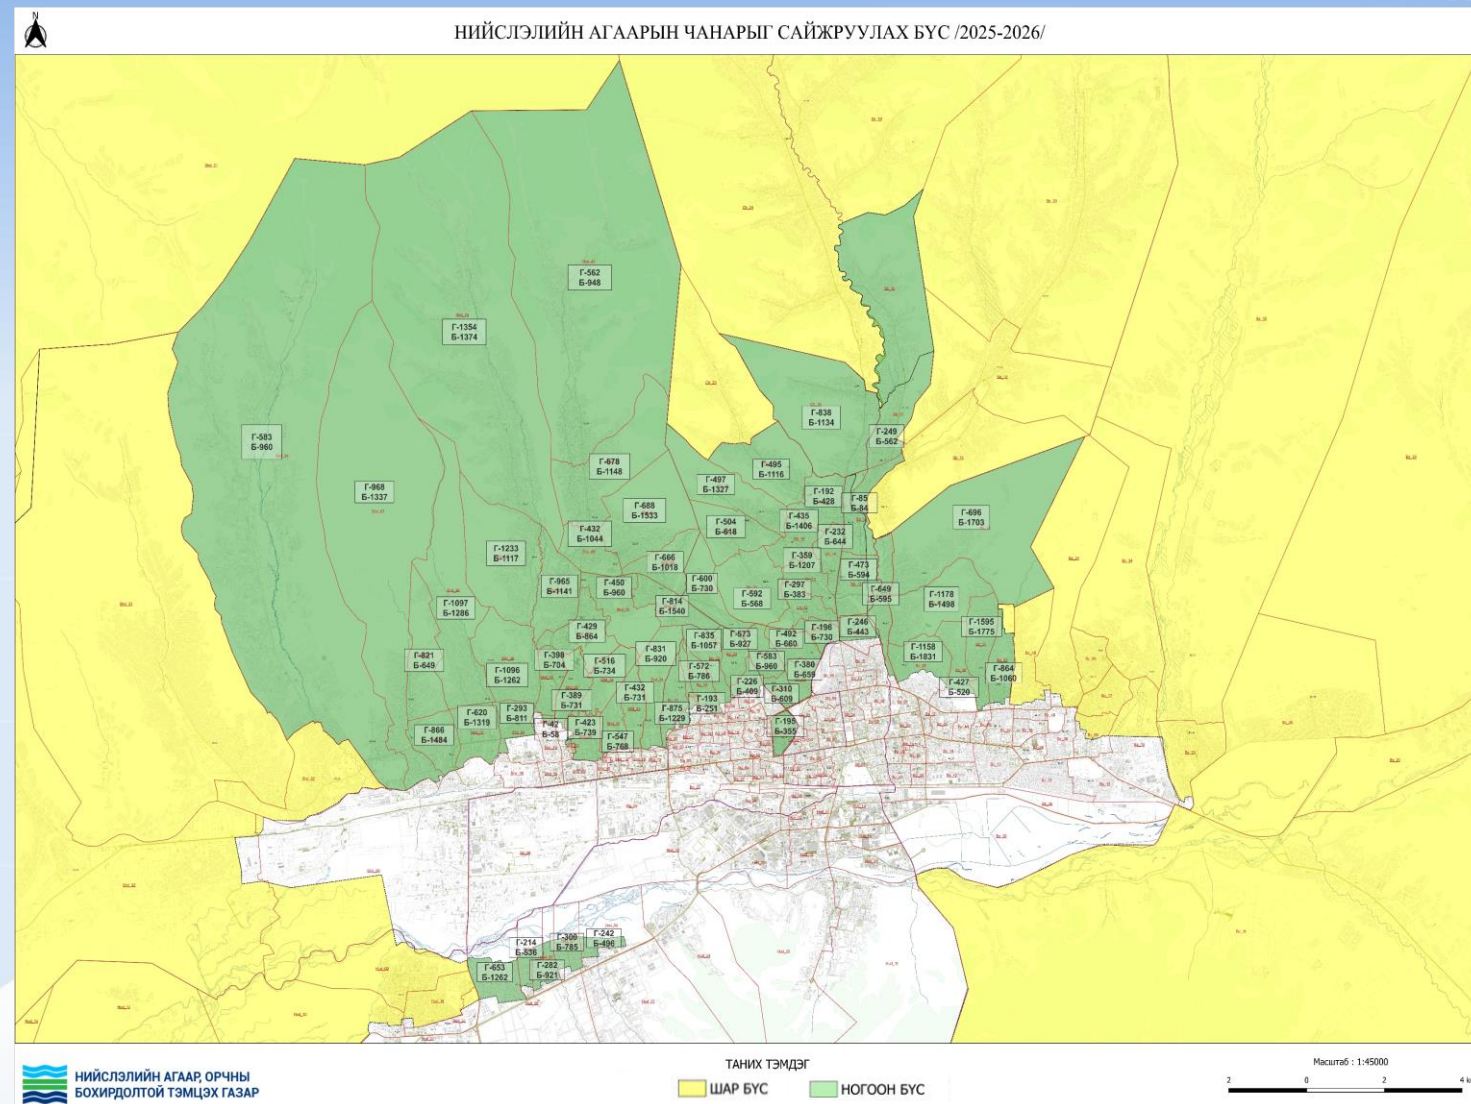

- Агаарын чанарыг сайжруулах “Ногоон бүс”-ийн 103,090 айл өрхийг хийн халаалтад шилжүүлснээр гэр хорооллоос үүдэлтэй агаарын бохирдол 55.6 %-аас **38.8 %** хүртэл буурна.
- 100-4200 квт-ын 246 зуухыг хийн халаалтад шилжүүлж, 15-100 квт-ын 2306 зууханд хагас коксон түлш хэрэглэхэд бусад эх үүсвэрээс үүдэлтэй агаарын бохирдол 15.5 %-аас **6.1 %** хүртэл хувиар буурах боломжтой байна.
- Евро-5 шатахууны хэрэглээнд шилжсэнээр хүхэрлэг хийн ялгарал **79.2 %-иар**, бусад бохирдуулах бодисын ялгарал ойролцоогоор **85 %-иас** дээш буурах боломжтой.

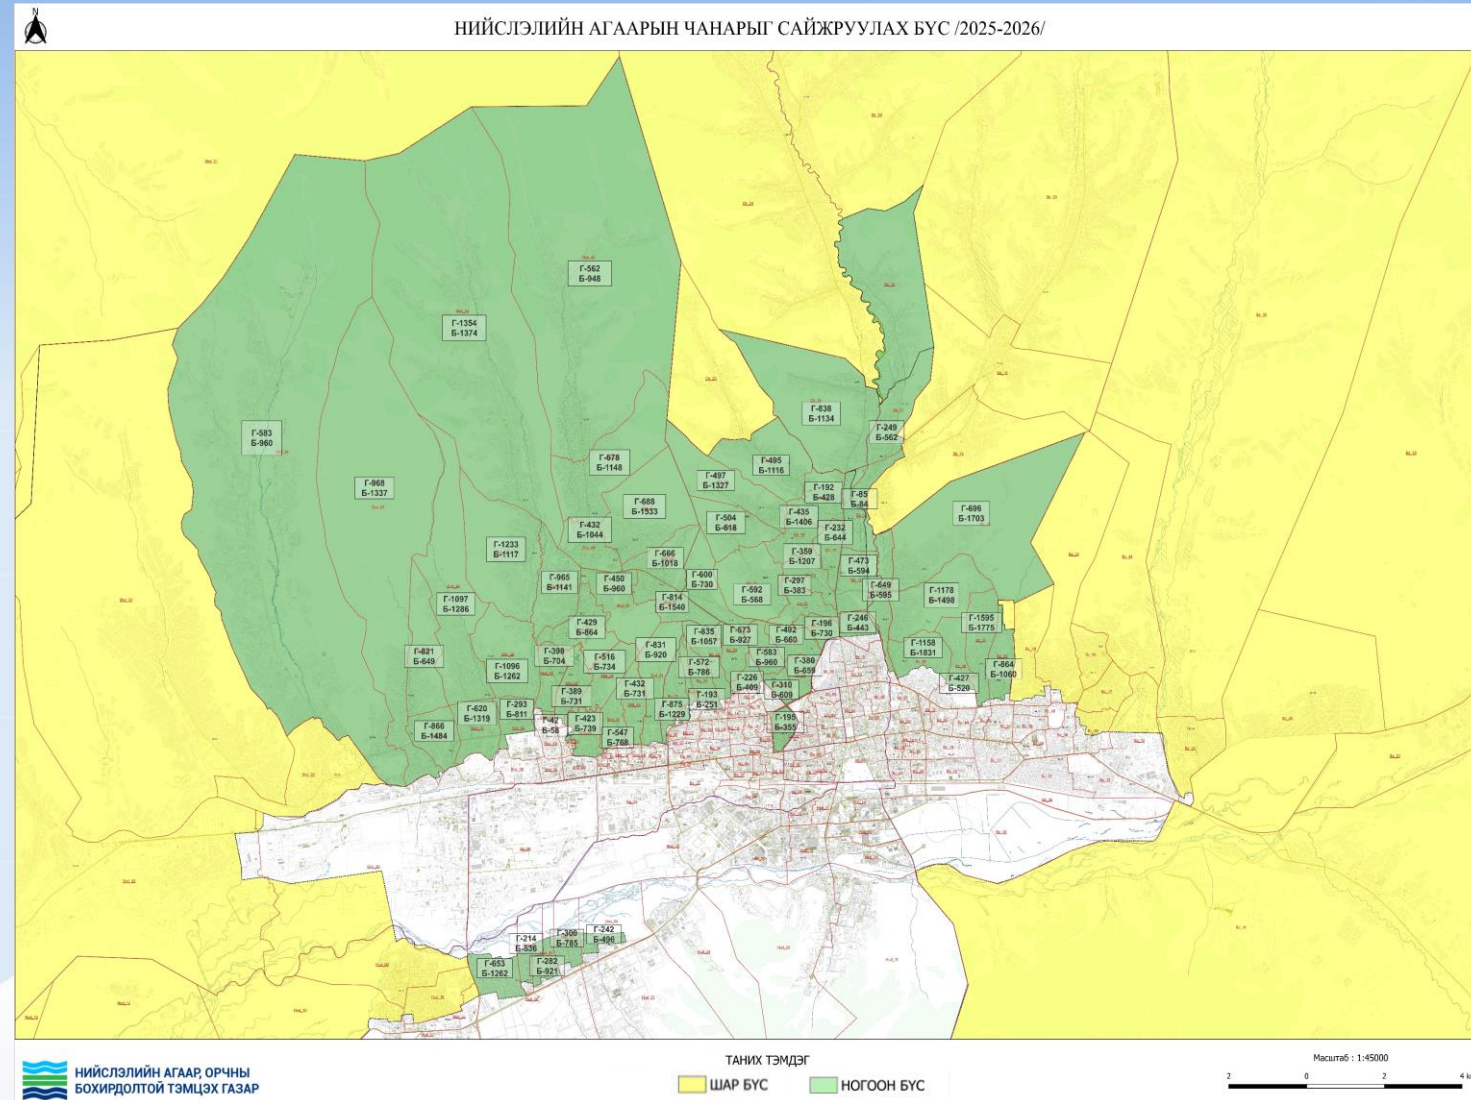

НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНГОЛ, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 5,000 АЙЛ ӨРХИЙГ ДУЛААЛЖ, ШИНГЭРҮҮЛСЭН ХИЙН ХАЛААЛТАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ

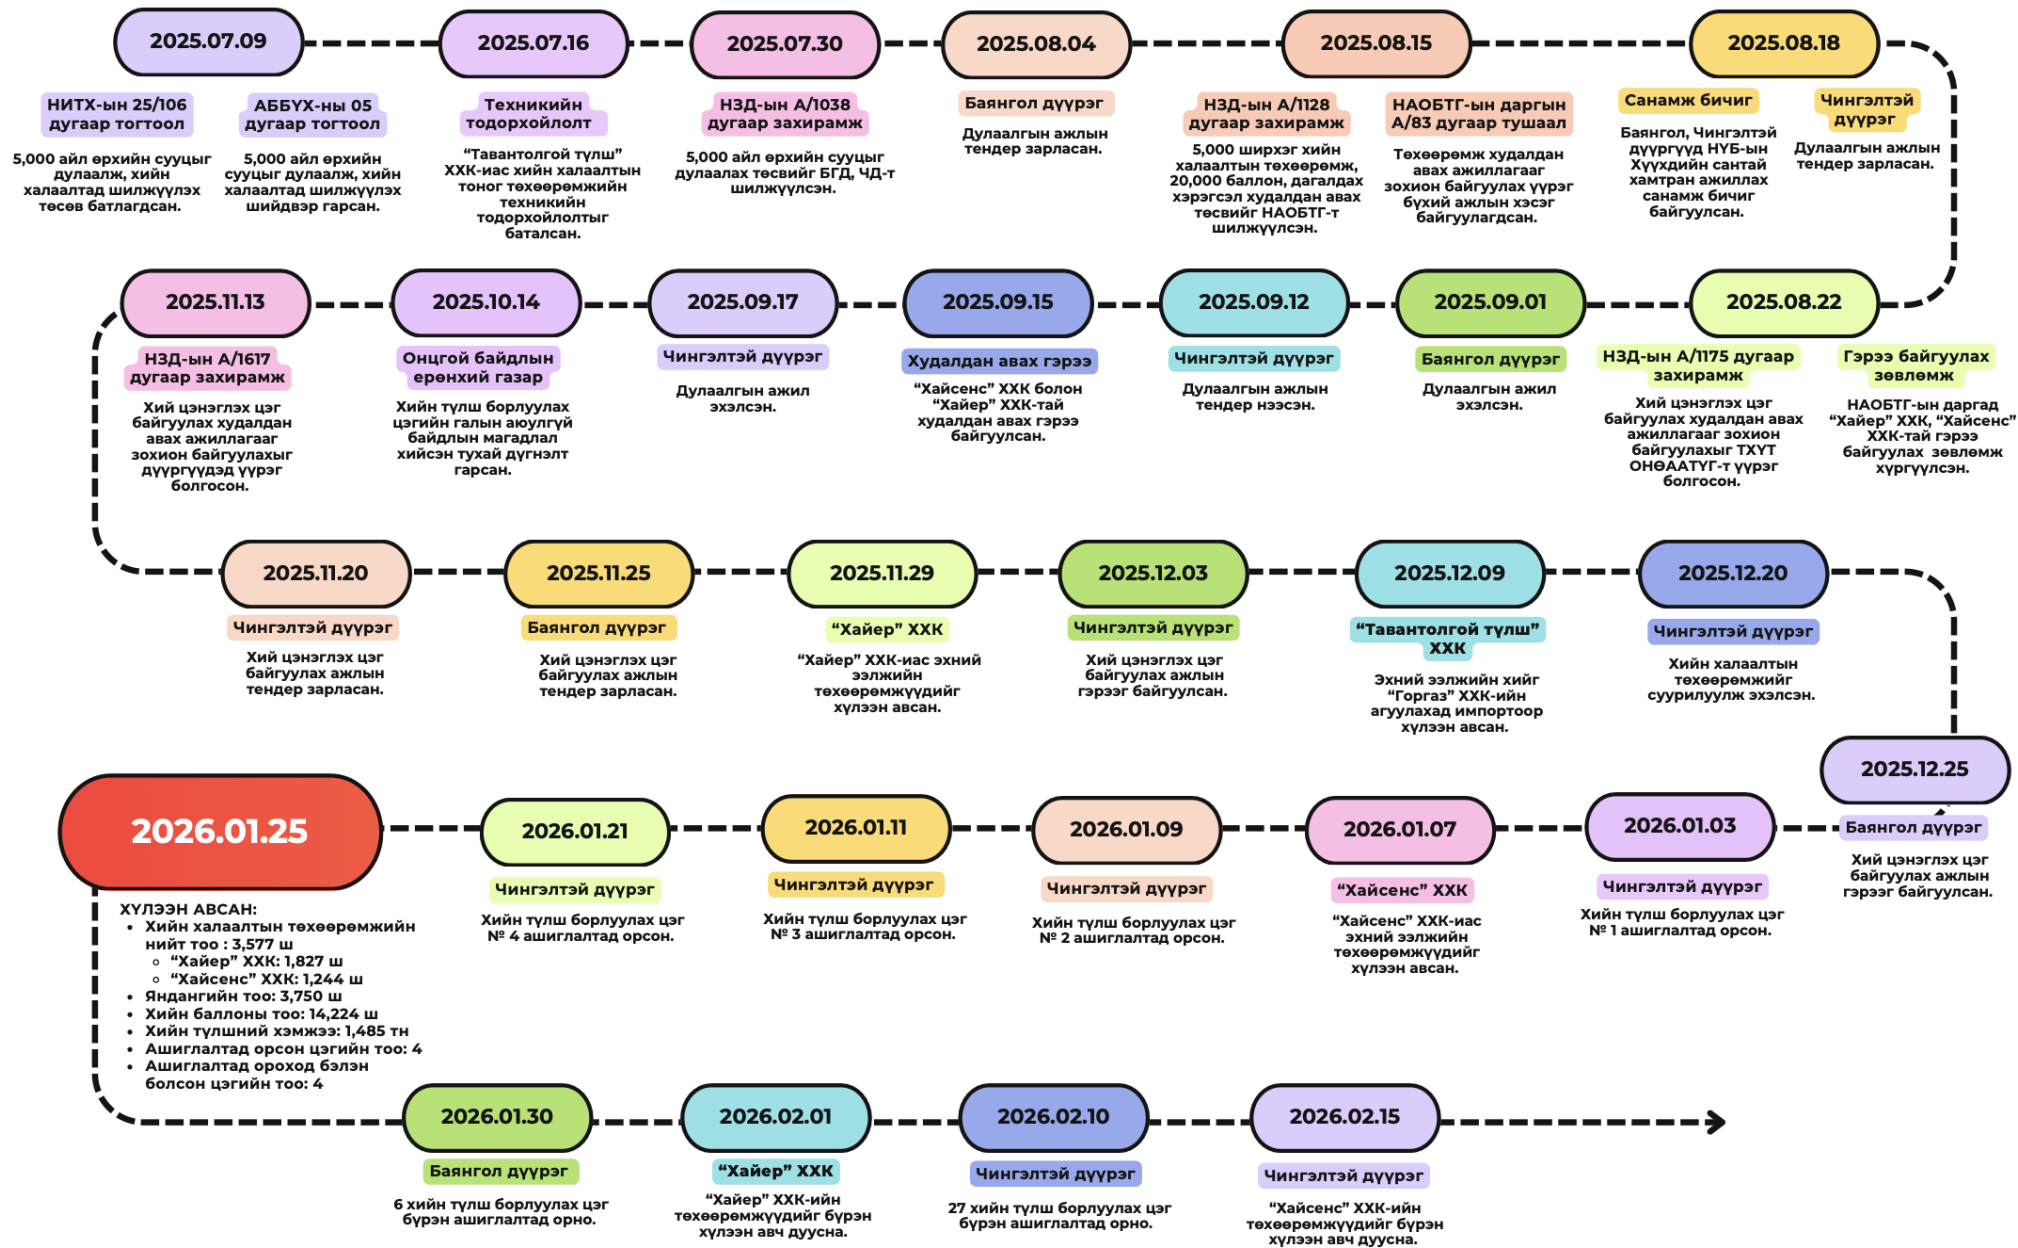



>>>>>

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа

<<<<<

2026 он